


Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

#### 4. Gabinet lekarski / Wyniki jednoarkuszowe

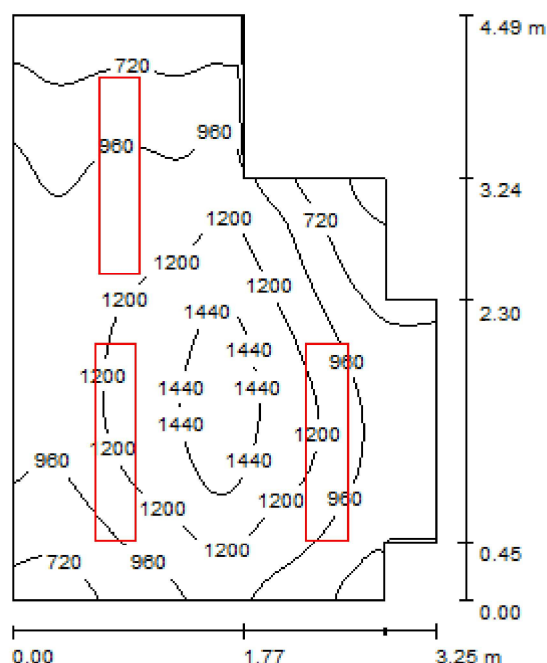

Wysokość pomieszczenia: 2.930 m, Wysokość montażu: 2.930 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:58

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	1018	432	1623	0.424
Podłoga	20	786	478	1005	0.608
Sufit	70	141	94	192	0.666
Ściany (10)	50	395	114	942	/

##### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 64 x 64 Punkty  
Margines: 0.000 m

##### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ [lm]	P [W]
1	3	AGA LIGHT TROLL RC280I65PPSH RUBIN Clean 2x80W PPAR SH IP65 (1.000)	12300	176.0
W sumie:			36900	528.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $43.37 \text{ W/m}^2 = 4.26 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $12.18 \text{ m}^2$ )