


Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## 2. Gabinet lekarski / Wyniki jednoarkuszowe

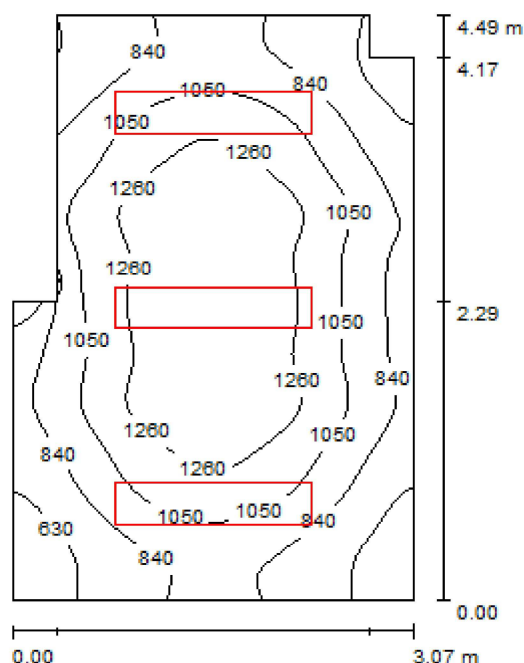

Wysokość pomieszczenia: 2.930 m, Wysokość montażu: 2.930 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:58

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	1015	478	1483	0.471
Podłoga	20	796	493	1105	0.619
Sufit	70	141	104	210	0.737
Ściany (8)	50	377	109	982	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 64 x 64 Punkty  
Margines: 0.000 m

### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ [lm]	P [W]
1	3	AGA LIGHT TROLL RC280I65PPSH RUBIN Clean 2x80W PPAR SH IP65 (1.000)	12300	176.0
W sumie:			36900	528.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $40.84 \text{ W/m}^2 = 4.02 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $12.93 \text{ m}^2$ )