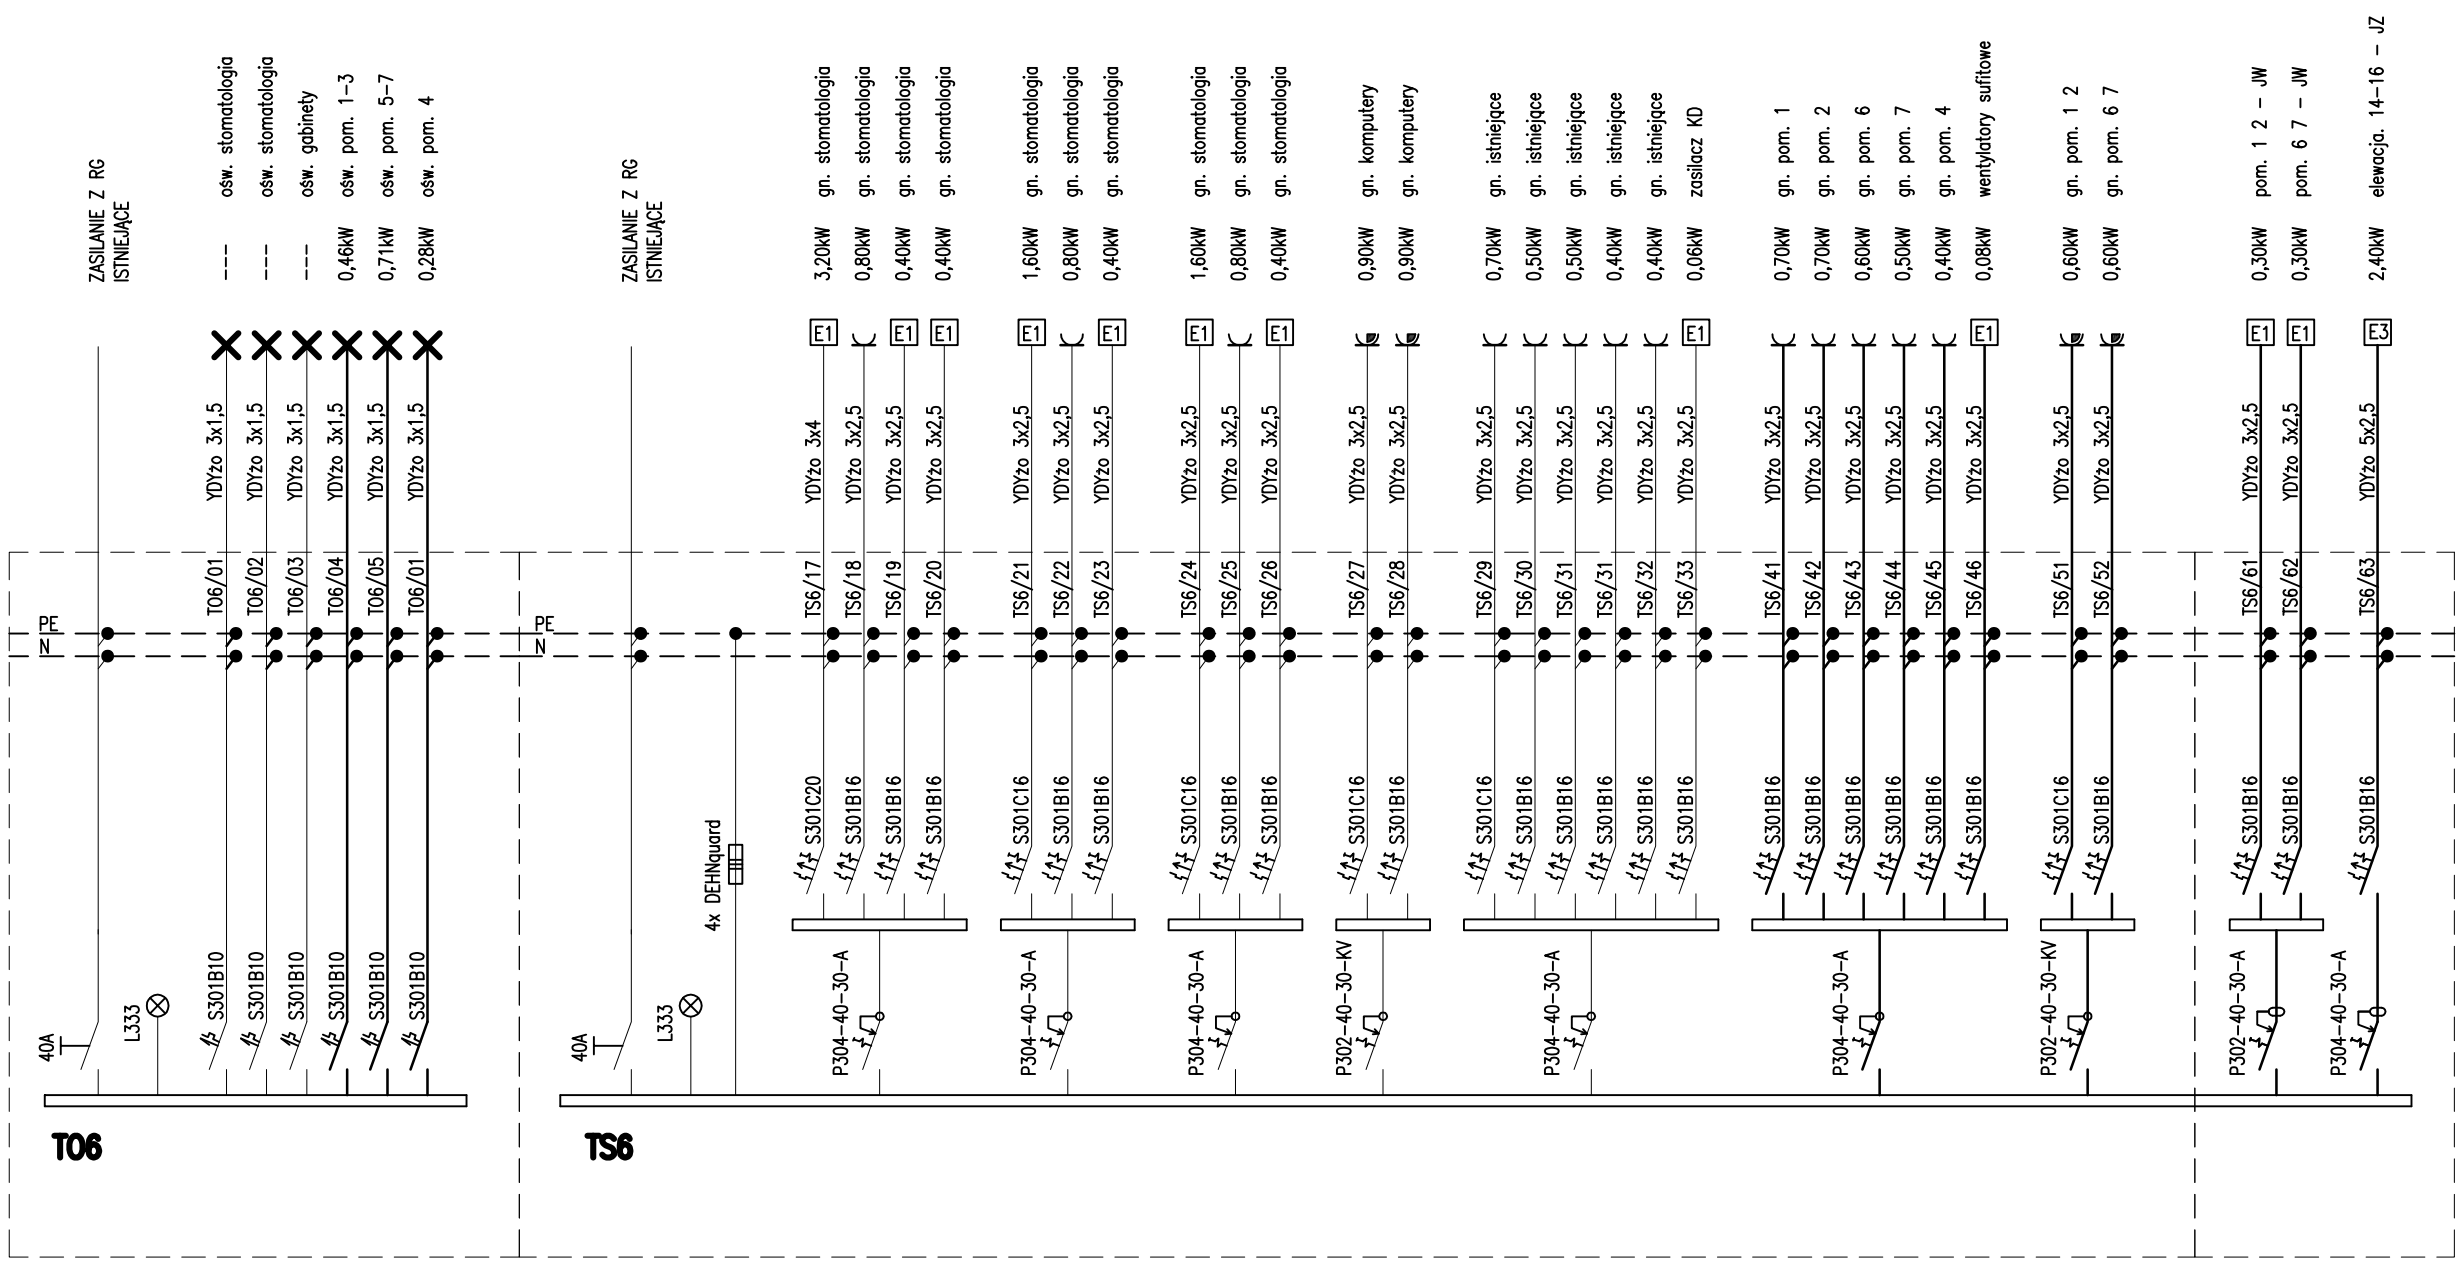

UWAGA:

DOPUSZCZA SIĘ STOSOWAĆ OSPRZĘT RÓWNORZĘDNY INNYCH PRODUCENTÓW

UWAGA:

1. Projektowane obwody należy dołaczyć do istniejących tablic T06, TS6.
2. W trakcie prac demontażowych istniejącej instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych należy zachować istniejące obwody zasilania pomieszczeń, będących poza zakresem opracowania.
3. Na czas prac budowlanych należy zapewnić prowizoryczne zasilanie obwodów oświetlenia dla pomieszczeń nie objętych remontem.
4. Dla potrzeb rozbudowy tablic rozdzielczych T06, TS6 należy przewidzieć dodatkową obudowę wnękową w prefabrykacji zgodnej z istniejącą.
5. Po wykonaniu instalacji należy w/w obwody dołączyć do modernizowanej tablic rozdzielczych T06, TS6.

STUDIO COMPLEX
autorskie biuro projektowe

PROJEKTOWAŁ:	NR UPR.	DATA I PODPIS:
mgr inż. WOJCIECH LISEK	Upr: 945/94	04.2017
SPRAWDZIŁ:	NR UPR.	DATA I PODPIS:

NAZWA I ADRES PROJEKTU:	Modernizacja gabinetów lekarskich, korytarza na I piętrze oraz klatek schodowych w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce dz. nr 629/2, Wieliczka Obr.1
INWESTOR:	Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, ul.Szpunara 20
TREŚĆ RYSUNKU:	SCHEMAT IDEOWY TO6+TS6

STADIUM:	SKALA:	Branża	NR RYS.
P.B.	—	ELEKTRYCZNA	E102