


RZUT I PIĘTRA cz.2

..... ZAKRES OBJĘTY OPRACOWANIEM

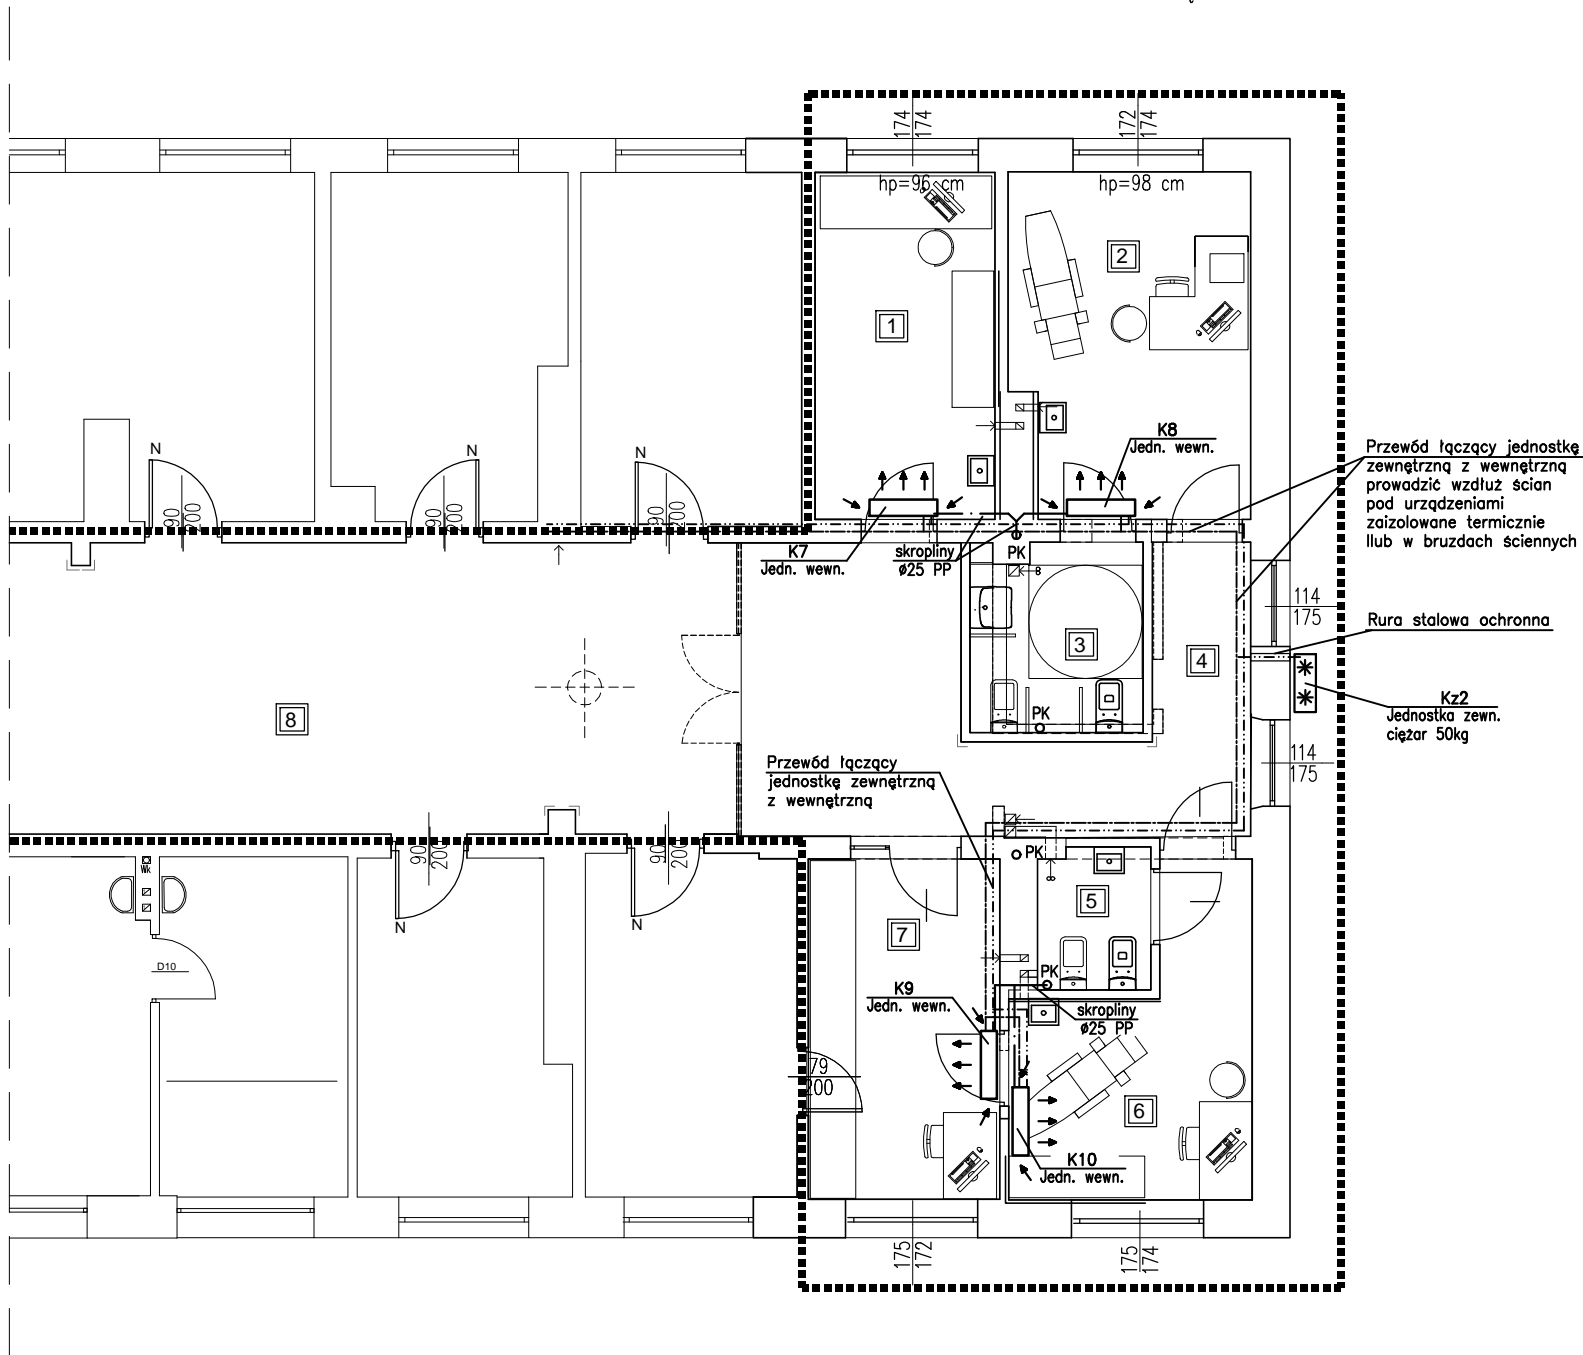

- LEGENDA:**
- K7÷K10 – jednostki wewnętrzne ściennie klimatyzatory typ np. MMK–AP0094MH–E marki Toshiba o mocy chłodniczej 2,8 kW (każdy), ciężar 8 kg.
 - Kz2 – jednostka zewnętrzna typu np. MCY–MHP0404HS8–E (4HP 3–ph) marki Toshiba o mocy chłodniczej 11,08 kW, ciężar ok. 50 kg
 - PK – skropliny włączyć do pinów kan. sanitarnej lub do syfonu umywalki poprzez zasyfonowanie z zastosowaniem podtynkowego syfonu do skroplin z blokadą antyzapachową (np. syfon HL 138 f–my Hutterer–Lechner). Przewody skropliny prowadzić ze spadkiem od urządzenia.

STUDIO COMPLEX

autorskie biuro projektowe

PROJEKTOWAŁA:	NR UPR.	DATA I PODPIS:		
mgr inż. Małgorzata Fijoł	UAN-Upr. 468/89 MAP/IS/0195/01	kwiecień 2017		
NAZWA I ADRES PROJEKTU:	MODERNIZACJA GABINETÓW LEKARSKICH, KORYTARZA NA I PIĘTRZE ORAZ KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU LECZNICTWA OTWARTEGO W WIELICZCE ul. Szpunara 20, 32-020 Wieliczka			
INWESTOR:	Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego ul. Szpunara 20, 32-020 Wieliczka			
TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT I PIĘTRA cz.2 - klimatyzacja			
STADIUM:	SKALA:	Branża	NR RYS.	
P.B.	1:100	INSTALACJE SANITARNE	IS-7	